


豊沢湧水状況調査

令和4年5月26日現在

豊沢用水組合
未取水 4.03ha
※入水中含
豊沢集落
水稲作付:167.47ha

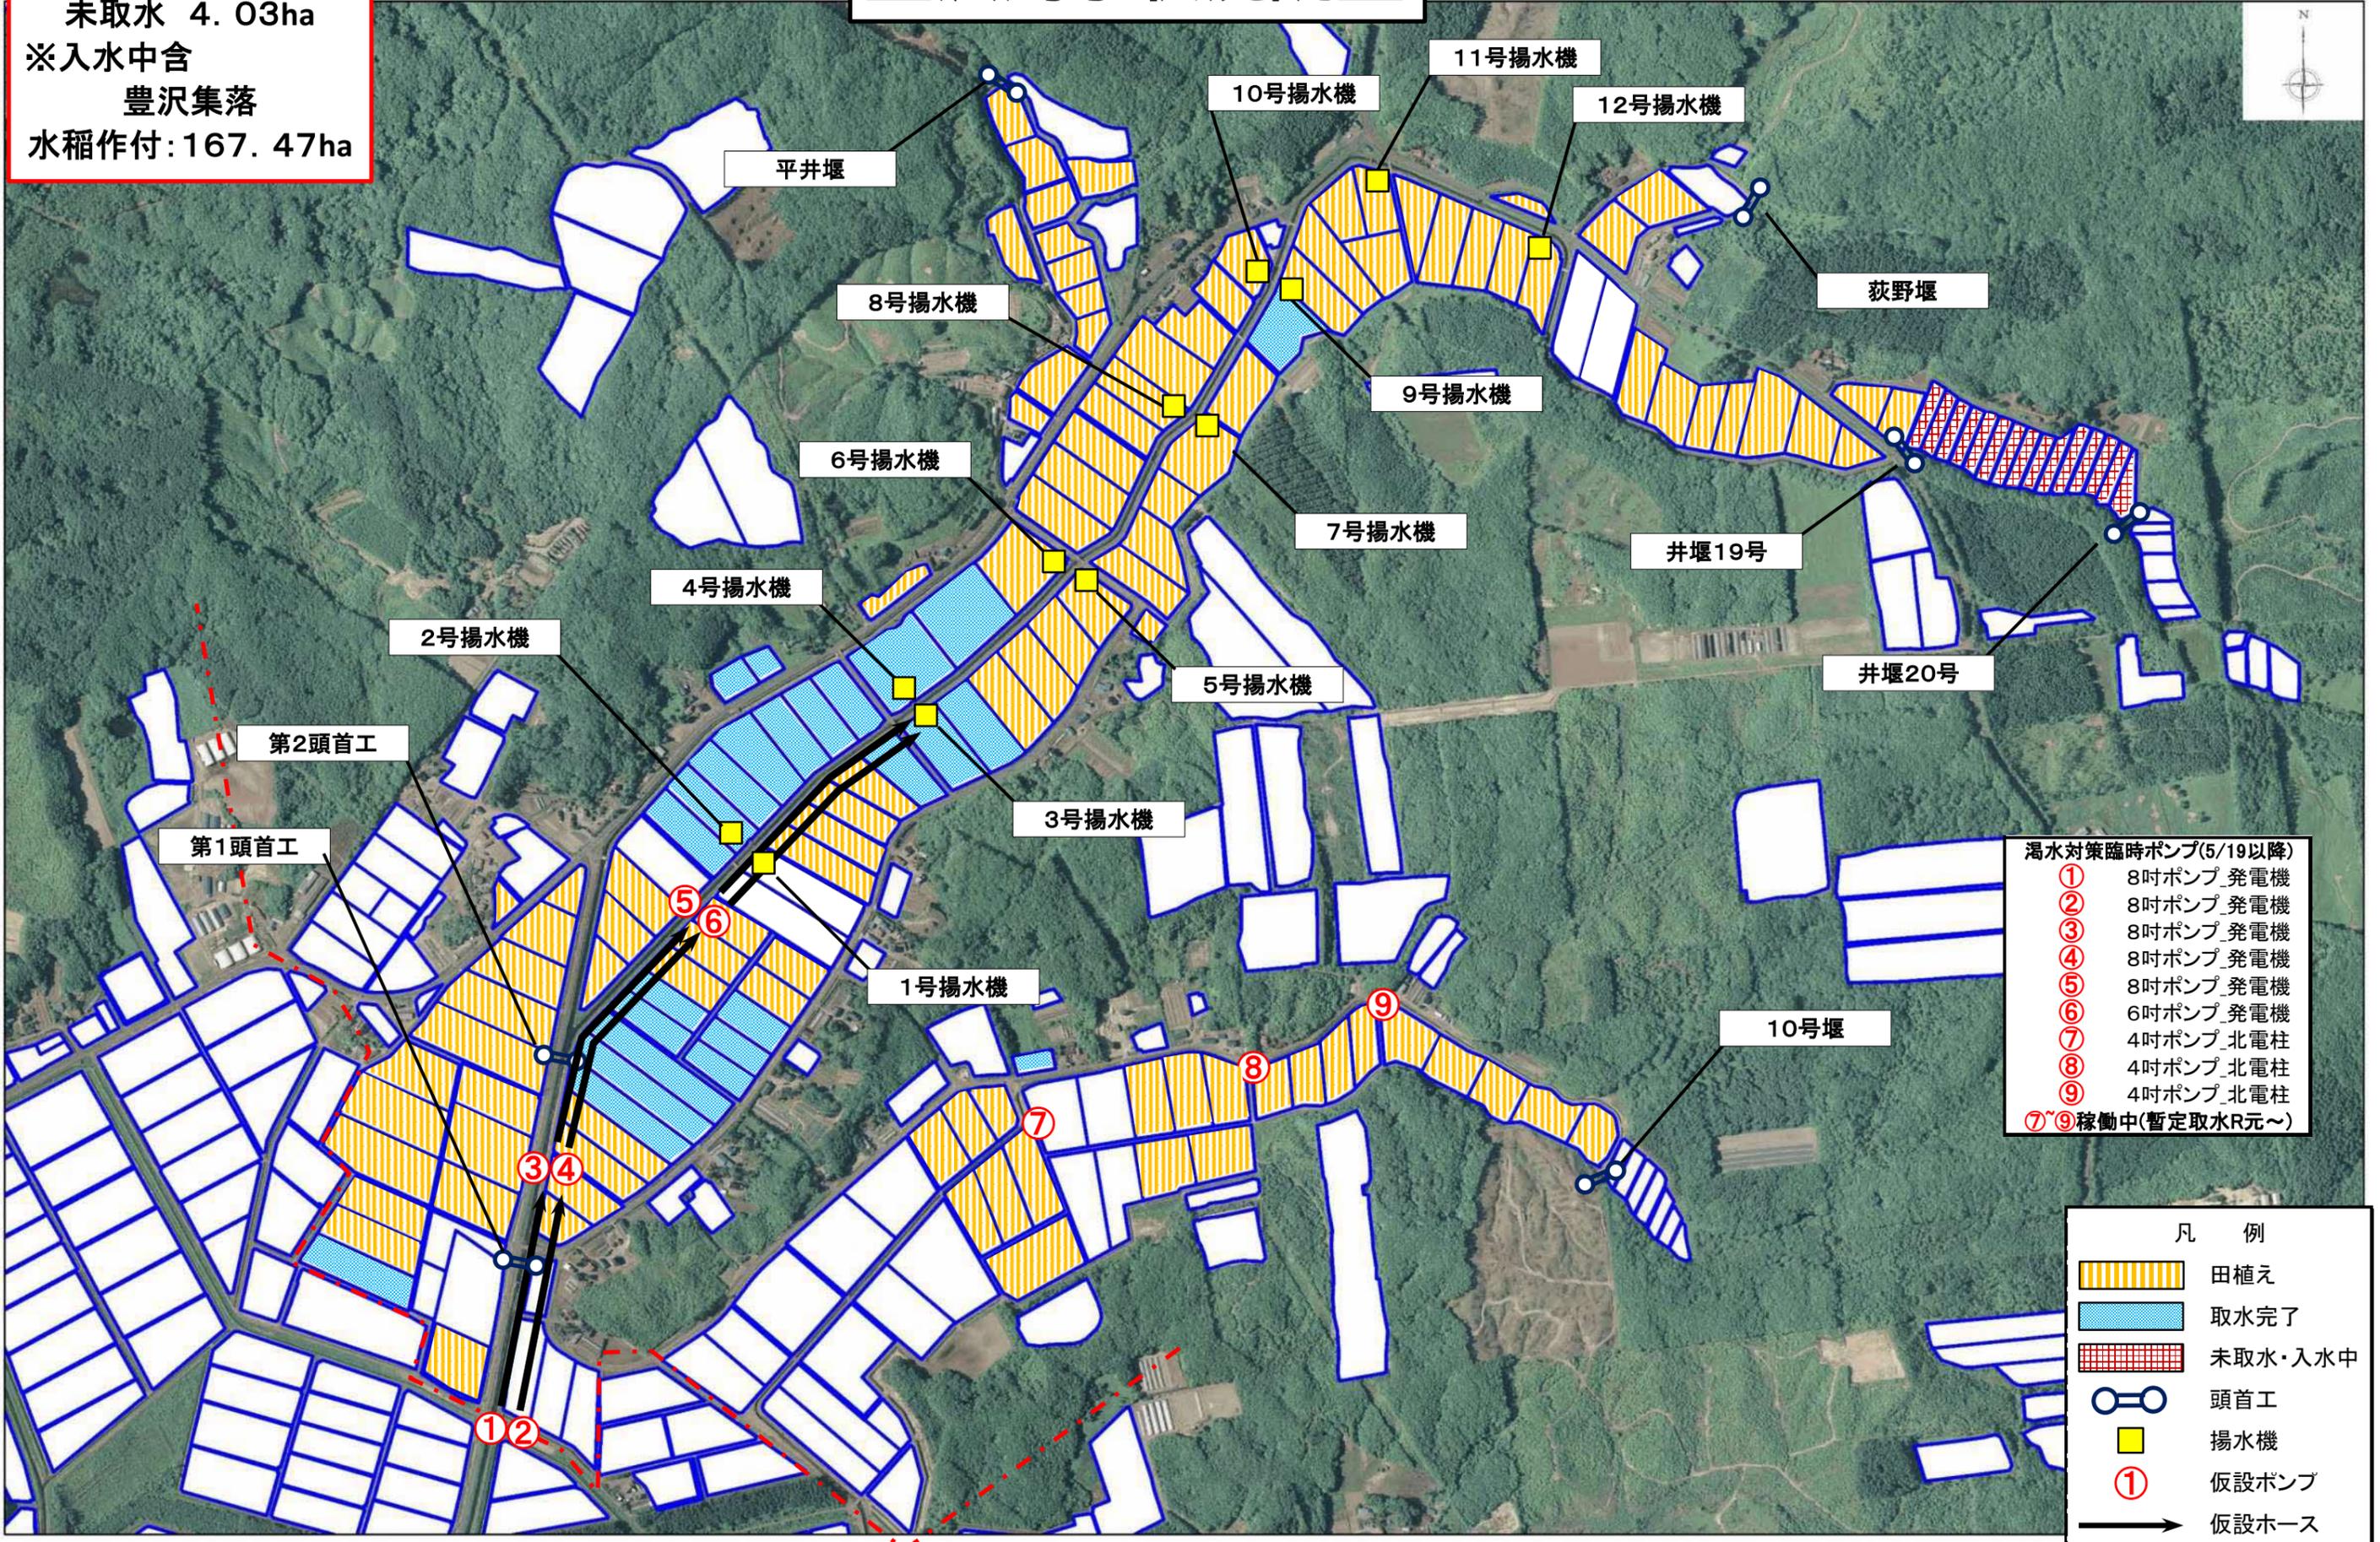

- 湧水対策臨時ポンプ(5/19以降)
- ① 8時ポンプ_発電機
 - ② 8時ポンプ_発電機
 - ③ 8時ポンプ_発電機
 - ④ 8時ポンプ_発電機
 - ⑤ 8時ポンプ_発電機
 - ⑥ 6時ポンプ_発電機
 - ⑦ 4時ポンプ_北電柱
 - ⑧ 4時ポンプ_北電柱
 - ⑨ 4時ポンプ_北電柱
 - ⑦⑨稼働中(暫定取水R元~)

凡 例


- 田植え
- 取水完了
- 未取水・入水中
- 頭首工
- 揚水機
- 仮設ポンプ
- 仮設ホース
- 組合境界線

令和4年5月26日現在

軽舞・豊丘湧水状況調査

軽舞用水組合
未取水 0.00ha
※入水中含
集落名:軽舞
水稲作付:226.32ha

豊丘用水組合
未取水 7.24ha
※入水中含
集落名:豊丘
水稲作付:58.01ha

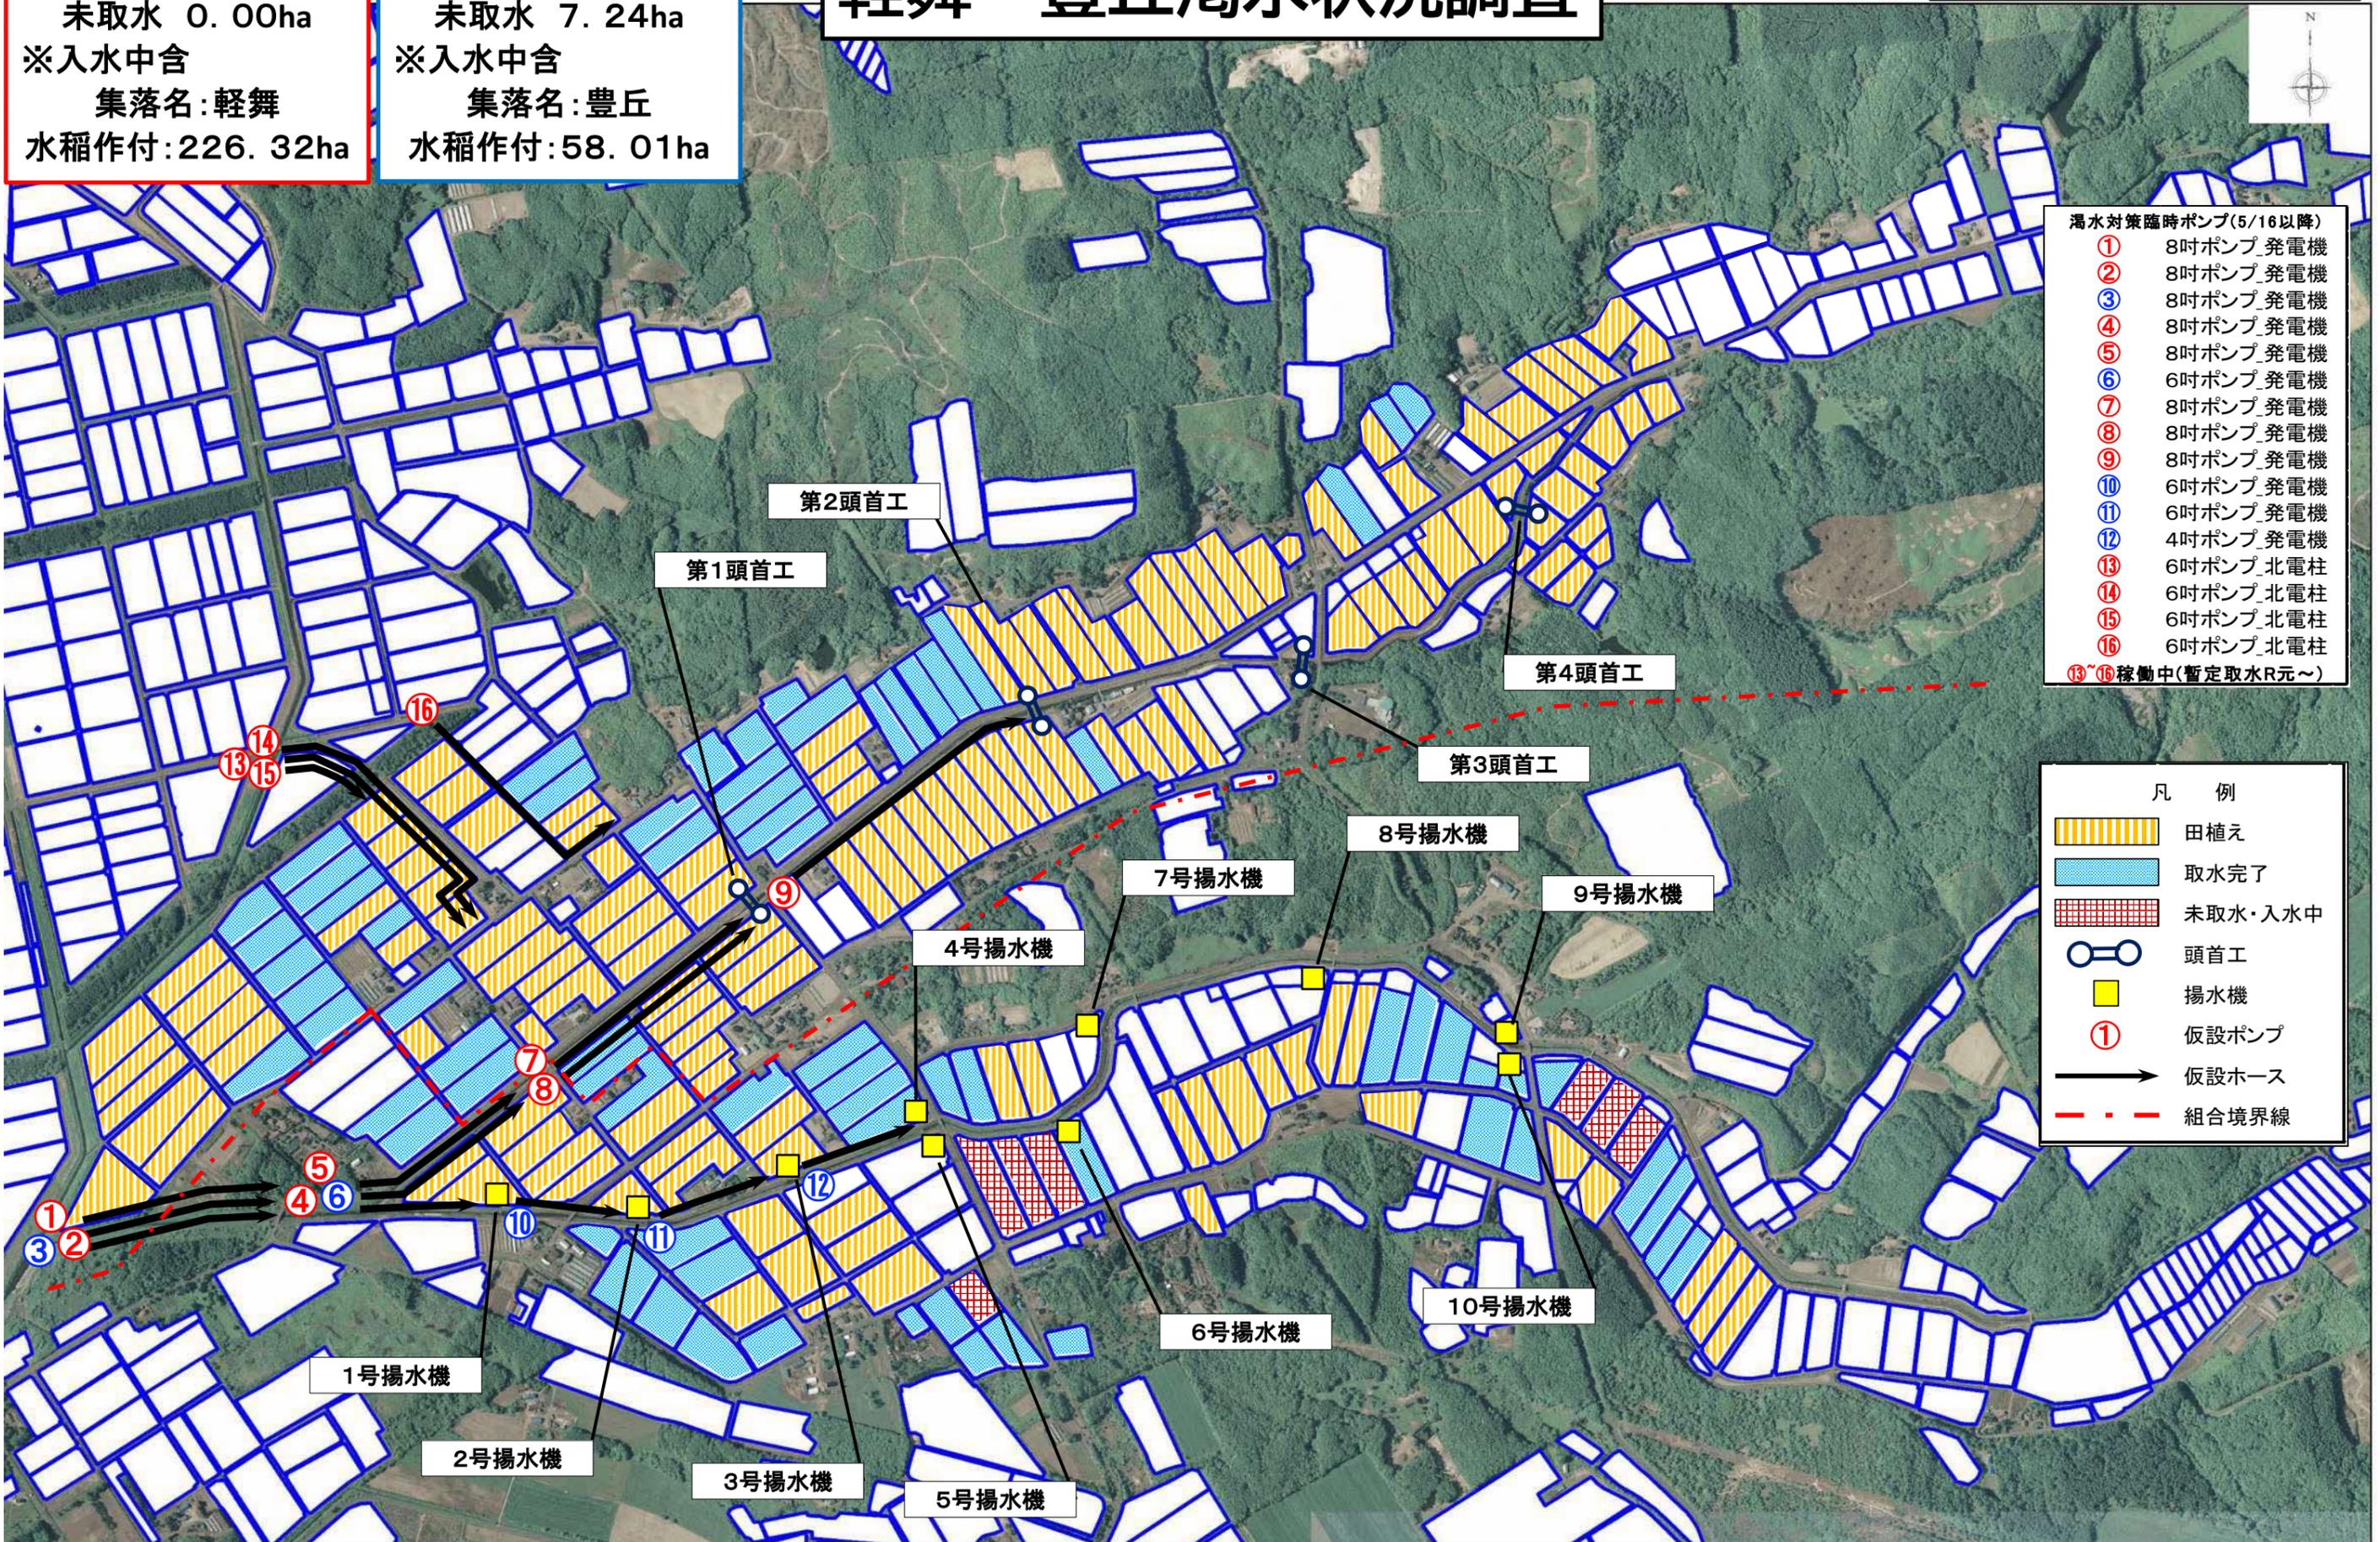

- 湧水対策臨時ポンプ(5/16以降)
- ① 8吋ポンプ 発電機
 - ② 8吋ポンプ 発電機
 - ③ 8吋ポンプ 発電機
 - ④ 8吋ポンプ 発電機
 - ⑤ 8吋ポンプ 発電機
 - ⑥ 6吋ポンプ 発電機
 - ⑦ 8吋ポンプ 発電機
 - ⑧ 8吋ポンプ 発電機
 - ⑨ 8吋ポンプ 発電機
 - ⑩ 6吋ポンプ 発電機
 - ⑪ 6吋ポンプ 発電機
 - ⑫ 4吋ポンプ 発電機
 - ⑬ 6吋ポンプ 北電柱
 - ⑭ 6吋ポンプ 北電柱
 - ⑮ 6吋ポンプ 北電柱
 - ⑯ 6吋ポンプ 北電柱
- ⑬~⑯稼働中(暫定取水R元~)

- 凡 例
- 田植え
 - 取水完了
 - 未取水・入水中
 - 頭首工
 - 揚水機
 - ① 仮設ポンプ
 - 仮設ホース
 - 組合境界線