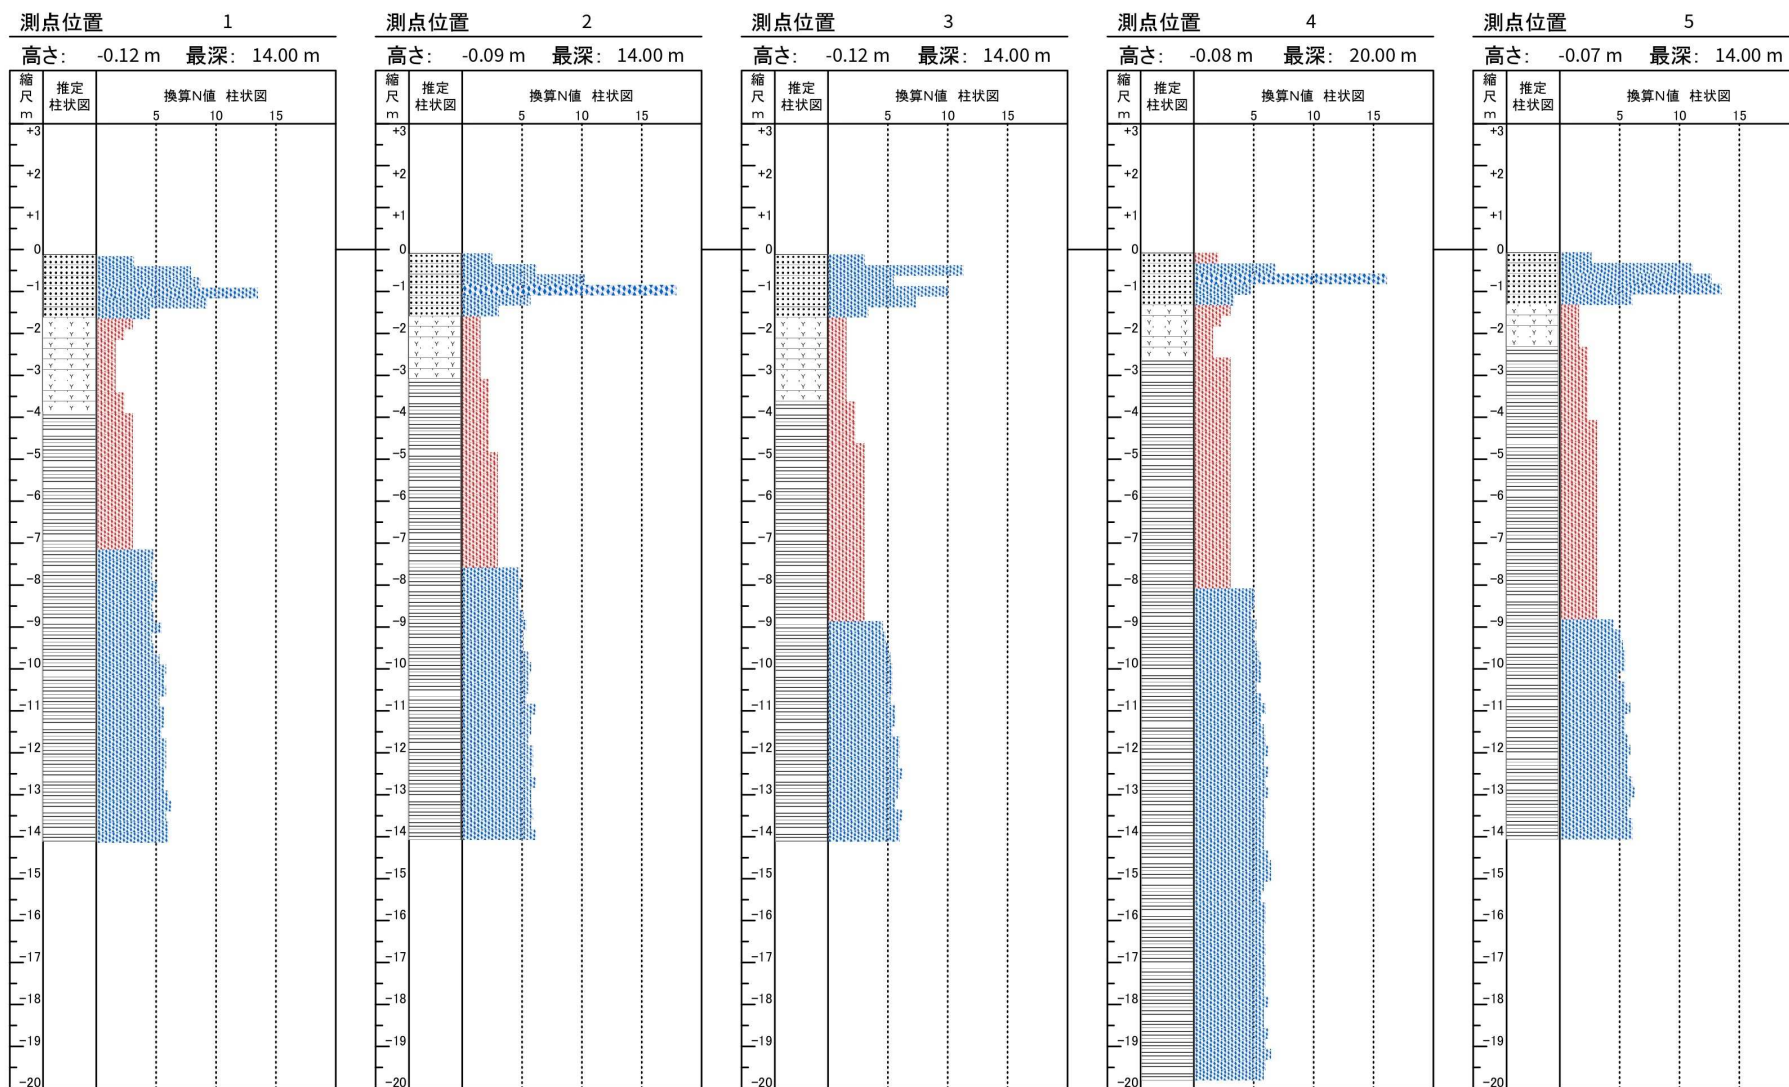












換算N値別推定断面図

調査名：【参考資料】令和6年度 厚真町 買取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ



スクリーウエイト貫入試験					
調 査 名	【参考資料】令和6年度 厚真町 買取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ			管 理 番 号	208133
調 査 地 点	北海道勇払郡厚真町字上厚真18-1の内			測 点 位 置	1
高 低 差	KBM -0.12 m	最終貫入深さ	14.00 m	年 月 日	2024年11月25日
水 位		天 候	晴れ	試 験 方 法	スクリーウエイト貫入試験








荷重 Wsw (KN)	半回 転数 Na	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	1m当りの 半回転数 (Nsw)	記 事			推 定 柱状図	換算N値柱状図	換算 N値 Nc	許容 支持力 qa (KN/㎡)
					音感・感触	貫入状況	土質名				
1.00	4	0.25	25	16			砂質土			3.0	39.6
1.00	22	0.50	25	88			砂質土			7.8	82.8
1.00	25	0.75	25	100			砂質土			8.7	90.0
1.00	43	1.00	25	172			砂質土			13.5	> 120
1.00	27	1.25	25	108			砂質土			9.2	94.8
1.00	9	1.50	25	36			砂質土			4.4	51.6
1.00	0	1.75	25	0		ユックリ	腐植土			3.0	30.0
0.75	0	2.00	25	0		ユックリ	腐植土			2.2	22.5
0.50	0	2.25	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.50	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.75	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	3.00	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	3.25	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.75	0	3.50	25	0		ユックリ	腐植土			2.2	22.5
0.75	0	3.75	25	0		ユックリ	腐植土			2.2	22.5
1.00	0	4.00	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	4.25	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	4.50	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	4.75	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.00	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	9	7.25	25	36			粘性土			4.8	51.6
1.00	8	7.50	25	32			粘性土			4.6	49.2
1.00	8	7.75	25	32			粘性土			4.6	49.2
1.00	10	8.00	25	40			粘性土			5.0	54.0
1.00	9	8.25	25	36			粘性土			4.8	51.6
1.00	8	8.50	25	32			粘性土			4.6	49.2
1.00	9	8.75	25	36			粘性土			4.8	51.6
1.00	12	9.00	25	48			粘性土			5.4	58.8
1.00	8	9.25	25	32			粘性土			4.6	49.2
1.00	9	9.50	25	36			粘性土			4.8	51.6
1.00	11	9.75	25	44			粘性土			5.2	56.4
1.00	14	10.00	25	56			粘性土			5.8	63.6

スクリーウエイト貫入試験

調 査 名	【参考資料】令和6年度 厚真町 買取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ			管 理 番 号	208133
調 査 地 点	北海道勇払郡厚真町字上厚真18-1の内			測 点 位 置	1
高 低 差	KBM -0.12 m	最終貫入深さ	14.00 m	年 月 日	2024年11月25日
水 位		天 候	晴れ	試 験 方 法	スクリュウウェイト貫入試験

[illegible]

スクリーウエイト貫入試験					
調 査 名	【参考資料】令和6年度 厚真町 買取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ			管 理 番 号	208133
調 査 地 点	北海道勇払郡厚真町字上厚真18-1の内			測 点 位 置	2
高 低 差	KBM -0.09 m	最終貫入深さ	14.00 m	年 月 日	2024年11月25日
水 位		天 候	晴れ	試 験 方 法	スクリーウエイト貫入試験






荷重 Wsw (KN)	半回 転数 Na	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	1m当りの 半回転数 (Nsw)	記 事			推 定 柱状図	換算N値柱状図 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22	換算 N値 Nc	許容 支持力 qa (KN/㎡)
					音感・感触	貫入状況	土質名				
1.00	2	0.25	25	8			砂質土			2.5	34.8
1.00	16	0.50	25	64			砂質土			6.2	68.4
1.00	31	0.75	25	124			砂質土			10.3	104.4
1.00	60	1.00	25	240			砂質土			18.0	> 120
1.00	14	1.25	25	56			砂質土			5.7	63.6
1.00	4	1.50	25	16			砂質土			3.0	39.6
0.50	0	1.75	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.00	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.25	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.50	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.75	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	3.00	25	0		ジンワリ	腐植土			1.5	15.0
0.75	0	3.25	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	3.50	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	3.75	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	4.00	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	4.25	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	4.50	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	4.75	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
1.00	0	5.00	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.25	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.50	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.75	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.00	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	9	7.75	25	36			粘性土			4.8	51.6
1.00	10	8.00	25	40			粘性土			5.0	54.0
1.00	9	8.25	25	36			粘性土			4.8	51.6
1.00	9	8.50	25	36			粘性土			4.8	51.6
1.00	11	8.75	25	44			粘性土			5.2	56.4
1.00	12	9.00	25	48			粘性土			5.4	58.8
1.00	11	9.25	25	44			粘性土			5.2	56.4
1.00	11	9.50	25	44			粘性土			5.2	56.4
1.00	13	9.75	25	52			粘性土			5.6	61.2
1.00	14	10.00	25	56			粘性土			5.8	63.6

スクリーウエイト貫入試験

調 査 名	【参考資料】令和6年度 厚真町 買取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ			管 理 番 号	208133
調 査 地 点	北海道勇払郡厚真町字上厚真18-1の内			測 点 位 置	2
高 低 差	KBM -0.09 m	最終貫入深さ	14.00 m	年 月 日	2024年11月25日
水 位		天 候	晴れ	試 験 方 法	スクリュウウェイト貫入試験

[illegible]

スクリーウエイト貫入試験					
調 査 名	【参考資料】令和6年度 厚真町 買取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ			管 理 番 号	208133
調 査 地 点	北海道勇払郡厚真町字上厚真18-1の内			測 点 位 置	3
高 低 差	KBM -0.12 m	最終貫入深さ	14.00 m	年 月 日	2024年11月25日
水 位		天 候	晴れ	試 験 方 法	スクリーウエイト貫入試験

荷重 Wsw (KN)	半回 転数 Na	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	1m当りの 半回転数 (Nsw)	記 事			推 定 柱状図	換算N値柱状図	換算 N値 Nc	許容 支持力 qa (KN/㎡)
					音感・感触	貫入状況	土質名				
1.00	4	0.25	25	16			砂質土			3.0	39.6
1.00	35	0.50	25	140			砂質土			11.3	114.0
1.00	13	0.75	25	52			砂質土			5.4	61.2
1.00	30	1.00	25	120			砂質土			10.0	102.0
1.00	20	1.25	25	80			砂質土			7.3	78.0
1.00	5	1.50	25	20			砂質土			3.3	42.0
0.50	0	1.75	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.00	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.25	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.50	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.75	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	3.00	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	3.25	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	3.50	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.75	0	3.75	25	0		ユックリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	4.00	25	0		ユックリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	4.25	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	4.50	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
1.00	0	4.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.00	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.25	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.50	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	8.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	8.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	8.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	8.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	8	9.00	25	32			粘性土			4.6	49.2
1.00	9	9.25	25	36			粘性土			4.8	51.6
1.00	10	9.50	25	40			粘性土			5.0	54.0
1.00	11	9.75	25	44			粘性土			5.2	56.4
1.00	12	10.00	25	48			粘性土			5.4	58.8

スクリーウエイト貫入試験

調 査 名	【参考資料】令和6年度 厚真町 買取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ			管 理 番 号	208133
調 査 地 点	北海道勇払郡厚真町字上厚真18-1の内			測 点 位 置	3
高 低 差	KBM -0.12 m	最終貫入深さ	14.00 m	年 月 日	2024年11月25日
水 位		天 候	晴れ	試 験 方 法	スクリュウウェイト貫入試験

[illegible]

スクリーウエイト貫入試験					
調 査 名	【参考資料】令和6年度 厚真町 買取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ			管 理 番 号	208133
調 査 地 点	北海道勇払郡厚真町字上厚真18-1の内			測 点 位 置	4
高 低 差	KBM -0.08 m	最終貫入深さ	20.00 m	年 月 日	2024年11月25日
水 位		天 候	晴れ	試 験 方 法	スクリーウエイト貫入試験

荷重 Wsw (KN)	半回 転数 Na	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	1m当りの 半回転数 (Nsw)	記 事			推 定 柱状図	換算N値柱状図 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22	換算 N値 Nc	許容 支持力 qa (KN/㎡)
					音感・感触	貫入状況	土質名				
1.00	0	0.25	25	0		ジンワリ	砂質土			2.0	30.0
1.00	18	0.50	25	72			砂質土			6.8	73.2
1.00	53	0.75	25	212			砂質土			16.2	> 120
1.00	10	1.00	25	40			砂質土			4.6	54.0
1.00	5	1.25	25	20			砂質土			3.3	42.0
1.00	0	1.50	25	0		ジンワリ	腐植土			3.0	30.0
0.75	0	1.75	25	0		ユックリ	腐植土			2.2	22.5
0.50	0	2.00	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.25	25	0		ジンワリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.50	25	0		ジンワリ	腐植土			1.5	15.0
1.00	0	2.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	3.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	3.25	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	3.50	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	3.75	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	4.00	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	4.25	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	4.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	4.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	8.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	10	8.25	25	40			粘性土			5.0	54.0
1.00	10	8.50	25	40			粘性土			5.0	54.0
1.00	9	8.75	25	36			粘性土			4.8	51.6
1.00	11	9.00	25	44			粘性土			5.2	56.4
1.00	10	9.25	25	40			粘性土			5.0	54.0
1.00	11	9.50	25	44			粘性土			5.2	56.4
1.00	12	9.75	25	48			粘性土			5.4	58.8
1.00	13	10.00	25	52			粘性土			5.6	61.2

スクリーウエイト貫入試験

調 査 名	【参考資料】令和6年度 厚真町 買取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ			管 理 番 号	208133
調 査 地 点	北海道勇払郡厚真町字上厚真18-1の内			測 点 位 置	4
高 低 差	KBM -0.08 m	最終貫入深さ	20.00 m	年 月 日	2024年11月25日
水 位		天 候	晴れ	試 験 方 法	スクリュウウェイト貫入試験

荷重 Wsw (KN)	半回 転数 Na	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	1m当りの 半回転数 (Nsw)	記 事			推 定 柱状図	換算N値柱状図													換算 N値 Nc	許容 支持力 qa (KN/m ²)			
					音感・感触	貫入状況	土質名		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22							
1.00	13	10.25	25	52			粘性土																		5.6	61.2
1.00	11	10.50	25	44			粘性土																		5.2	56.4
1.00	13	10.75	25	52			粘性土																		5.6	61.2
1.00	15	11.00	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	13	11.25	25	52			粘性土																		5.6	61.2
1.00	14	11.50	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	15	11.75	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	16	12.00	25	64			粘性土																		6.2	68.4
1.00	14	12.25	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	16	12.50	25	64			粘性土																		6.2	68.4
1.00	15	12.75	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	16	13.00	25	64			粘性土																		6.2	68.4
1.00	14	13.25	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	15	13.50	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	14	13.75	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	14	14.00	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	14	14.25	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	16	14.50	25	64			粘性土																		6.2	68.4
1.00	17	14.75	25	68			粘性土																		6.4	70.8
1.00	17	15.00	25	68			粘性土																		6.4	70.8
1.00	14	15.25	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	13	15.50	25	52			粘性土																		5.6	61.2
1.00	15	15.75	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	15	16.00	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	14	16.25	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	14	16.50	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	15	16.75	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	14	17.00	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	15	17.25	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	15	17.50	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	14	17.75	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	16	18.00	25	64			粘性土																		6.2	68.4
1.00	14	18.25	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	14	18.50	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	16	18.75	25	64			粘性土																		6.2	68.4
1.00	15	19.00	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	17	19.25	25	68			粘性土																		6.4	70.8
1.00	15	19.50	25	60			粘性土																		6.0	66.0
1.00	14	19.75	25	56			粘性土																		5.8	63.6
1.00	14	20.00	25	56			粘性土																		5.8	63.6

スクリーウエイト貫入試験					
調 査 名	【参考資料】令和6年度 厚真町 貫取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ			管 理 番 号	208133
調 査 地 点	北海道勇払郡厚真町字上厚真18-1の内			測 点 位 置	5
高 低 差	KBM -0.07 m	最終貫入深さ	14.00 m	年 月 日	2024年11月25日
水 位		天 候	晴れ	試 験 方 法	スクリーウエイト貫入試験

荷重 Wsw (KN)	半回 転数 Na	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	1m当りの 半回転数 (Nsw)	記 事			推 定 柱状図	換算N値柱状図 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22	換算 N値 Nc	許容 支持力 qa (KN/m ²)
					音感・感触	貫入状況	土質名				
1.00	2	0.25	25	8			砂質土			2.5	34.8
1.00	34	0.50	25	136			砂質土			11.1	111.6
1.00	40	0.75	25	160			砂質土			12.7	> 120
1.00	43	1.00	25	172			砂質土			13.5	> 120
1.00	15	1.25	25	60			砂質土			6.0	66.0
0.50	0	1.50	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	1.75	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.00	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.50	0	2.25	25	0		ユックリ	腐植土			1.5	15.0
0.75	0	2.50	25	0		ユックリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	2.75	25	0		ユックリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	3.00	25	0		ユックリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	3.25	25	0		ユックリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	3.50	25	0		ユックリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	3.75	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
0.75	0	4.00	25	0		ジンワリ	粘性土			2.2	22.5
1.00	0	4.25	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	4.50	25	0		ユックリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	4.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	5.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	6.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	7.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	8.00	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	8.25	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	8.50	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	0	8.75	25	0		ジンワリ	粘性土			3.0	30.0
1.00	7	9.00	25	28			粘性土			4.4	46.8
1.00	10	9.25	25	40			粘性土			5.0	54.0
1.00	11	9.50	25	44			粘性土			5.2	56.4
1.00	12	9.75	25	48			粘性土			5.4	58.8
1.00	12	10.00	25	48			粘性土			5.4	58.8

スクリーウエイト貫入試験

調 査 名	【参考資料】令和6年度 厚真町 買取型子育て支援住宅整備事業 地盤調査データ			管 理 番 号	208133
調 査 地 点	北海道勇払郡厚真町字上厚真18-1の内			測 点 位 置	5
高 低 差	KBM -0.07 m	最終貫入深さ	14.00 m	年 月 日	2024年11月25日
水 位		天 候	晴れ	試 験 方 法	スクリュウウェイト貫入試験

[illegible]